

N社OXC架 天井部・底部ふさぎ板 リベット取付け手順書

1. 適用製品

- ・ N社OXC架 天井部ふさぎ板 : サイズ : 500×180mm t = 3mm
- ・ N社OXC架 底部ふさぎ板 (縦) : サイズ : 100×165mm t = 3mm
- ・ N社OXC架 底部ふさぎ板 (横) : サイズ : 390×80mm t = 3mm

2. 適用架


- ・ N社製 OXC/REP 基本架
- ・ N社製 OXC 増設架

3. 概要


天井部ふさぎ板及び底部ふさぎ板 (縦/横) を上記架に使用する際はプッシュターンリベットを組込使用致します。

4. ふさぎ板構成


N社OXC架 天井部ふさぎ板

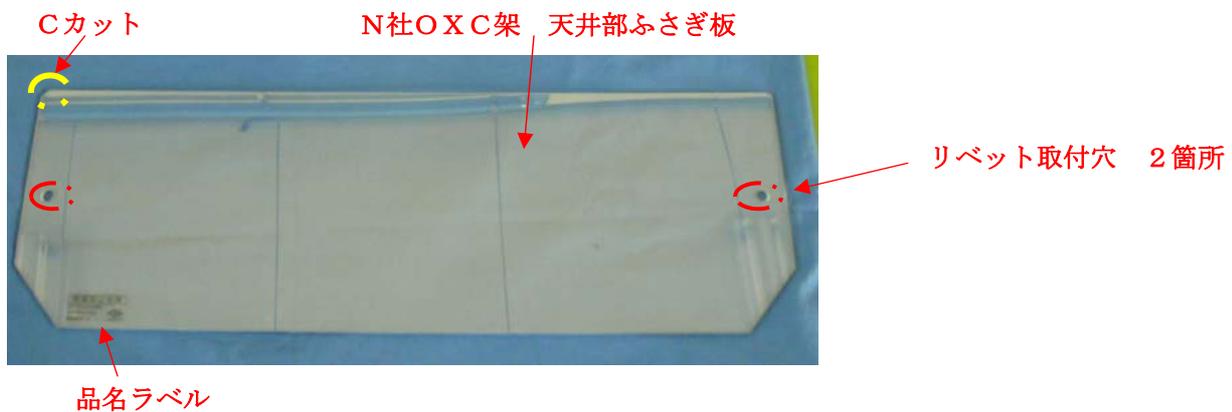

N社OXC架 底部ふさぎ板 (縦) : 2枚使用

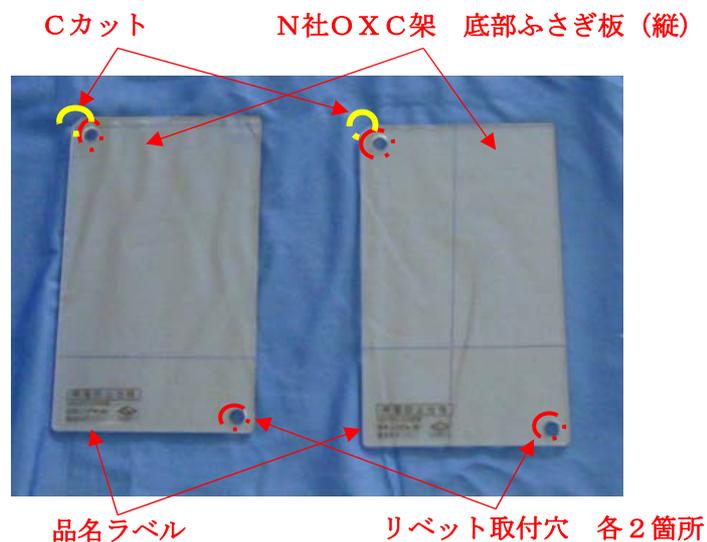

N社OXC架 底部ふさぎ板 (横)

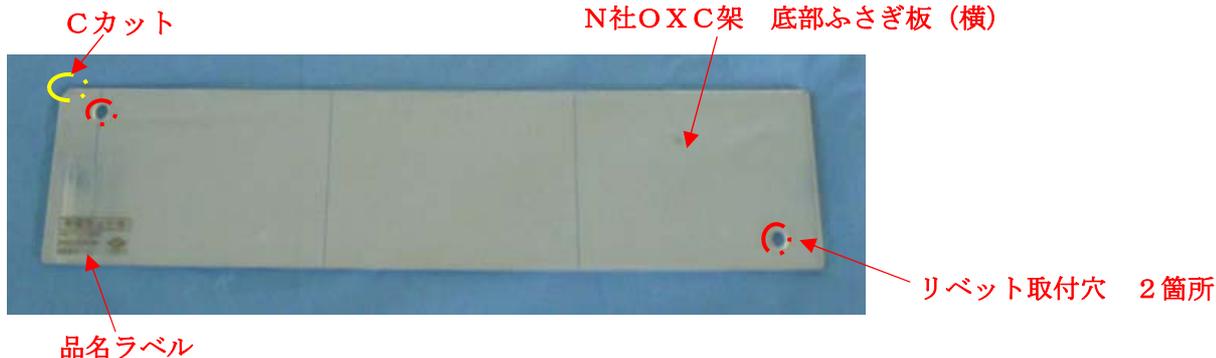


付属品：プッシュターンリベット



N社OXC架 天井部ふさぎ板 : 2個
N社OXC架 底部ふさぎ板 (縦) : 4個 (2枚分)
N社OXC架 底部ふさぎ板 (横) : 2個

5-1. 取付手順

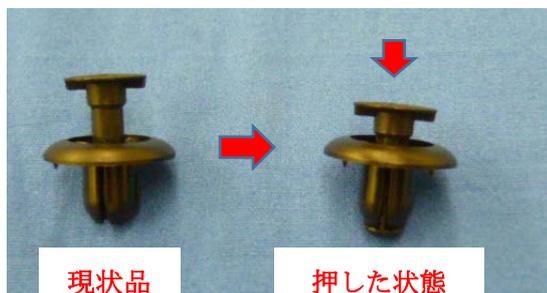

初めに、プッシュターンリベットの現状品の頭の部分を指で押します。



図1



図2




図3



図4

1. 天井又は底部のパンチングプレートの穴に、各ふさぎ板のリベット用の穴を合わせます。(図1)
※ふさぎ板の表・裏に注意して下さい。(品名ラベル面側が表側となります)
2. リベットの穴に合わせ、プッシュターンリベットをセットします。(図2)
3. プッシュターンリベットを指で押します。(図3)
4. 頭が隠れるまで押しつけて下さい (図4)
※強く押し付けると破損する恐れがありますので注意願います。
5. 上記方法でリベット穴2箇所にもプッシュターンリベットを組み込み、各ふさぎと架のパンチングプレートの穴を固定して下さい。

5-2. 外し方

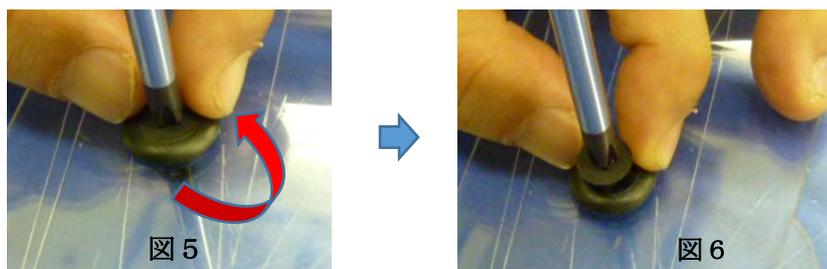

万が一プッシュターナーリベットを取り外す際は、図5のように指で固定し、プラスドライバーをプッシュターナーリベットの+に合わせ図5のように回すと図6のように外れてきます。(無理に外そうとすると破損します)

6. 注意点

各ふさぎ板に強い衝撃を与えないで下さい。コーナー箇所が折れたり、欠けてしまう可能性があります。

7. お問い合わせ先

本品のお問い合わせにつきましては、弊社 営業グループまでご連絡下さい。

〒108-0074 東京都港区高輪 3-8-14
東京通信機工業株式会社 営業グループ
TEL:03-3447-2421 FAX:03-3447-0426
URL:<http://www.totsuki.co.jp> E-mail:sales@totsuki.co.jp