

N社OXC架 裏面部ふさぎ板 ローレットつまみ取付け手順書

1. 適用製品

- ・ N社OXC架 裏面部ふさぎ板 75H (L型40) : サイズ : 485×74.5×42mm t=3mm
- ・ N社OXC架 裏面部ふさぎ板 75H (L型80) : サイズ : 485×74.5×82mm t=3mm
- ・ N社OXC架 裏面部ふさぎ板 175H : サイズ : 485×174mm t=3mm
- ・ N社OXC架 裏面部ふさぎ板 325H : サイズ : 485×324mm t=3mm

2. 適用架

- ・ N社製 OXC/REP 基本架
- ・ N社製 OXC増設架

3. 概要


裏面部ふさぎ板を上記架に取り付ける際、ローレットつまみ (M6) 及びネジ用抜け止めワッシャー (M6) を組込使用致します。

4. N社OXC架 裏面部ふさぎ板構成

- ・ 裏面部ふさぎ板75H (L型40)

取付け部 長穴4箇所


N社OXC架 裏面部ふさぎ板75H (L型40)

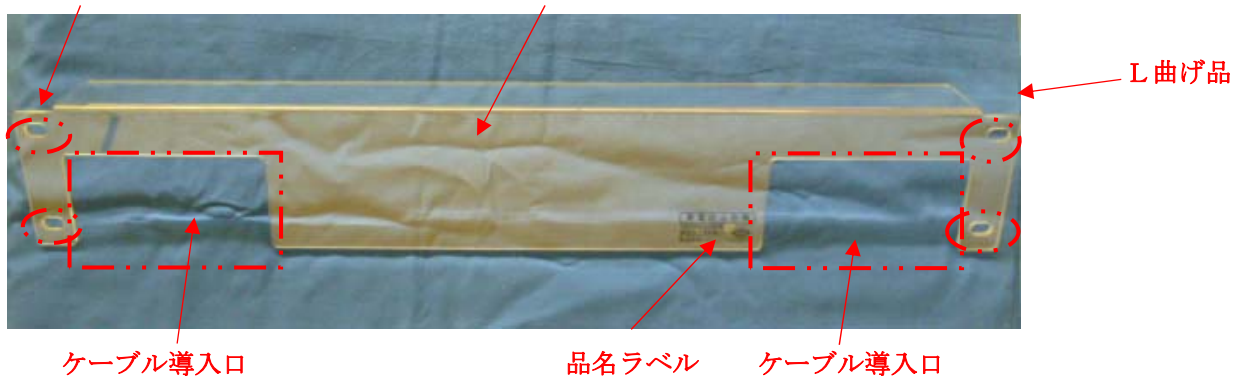


- ・ 裏面部ふさぎ板75H (L型80)

取付け部 長穴4箇所

N社OXC架 裏面部ふさぎ板75H (L型80)

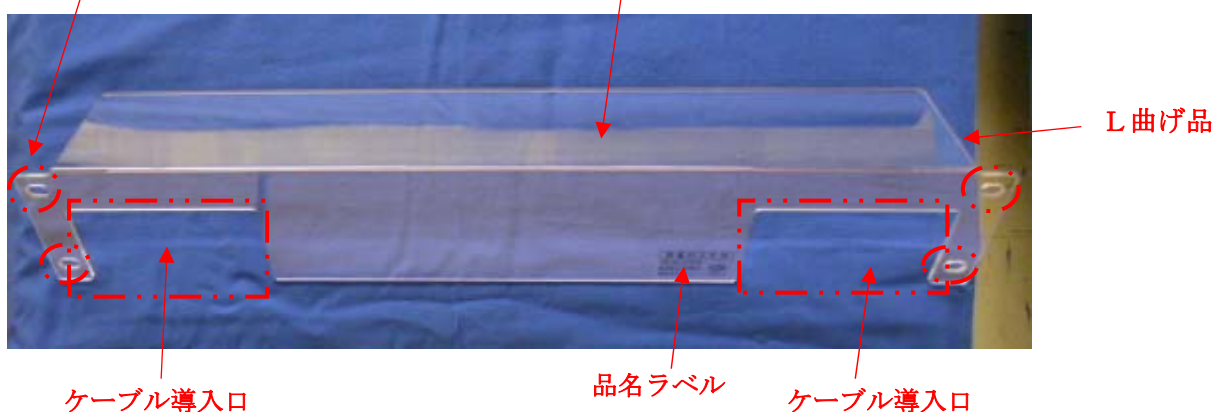

・裏面部ふさぎ板 175H

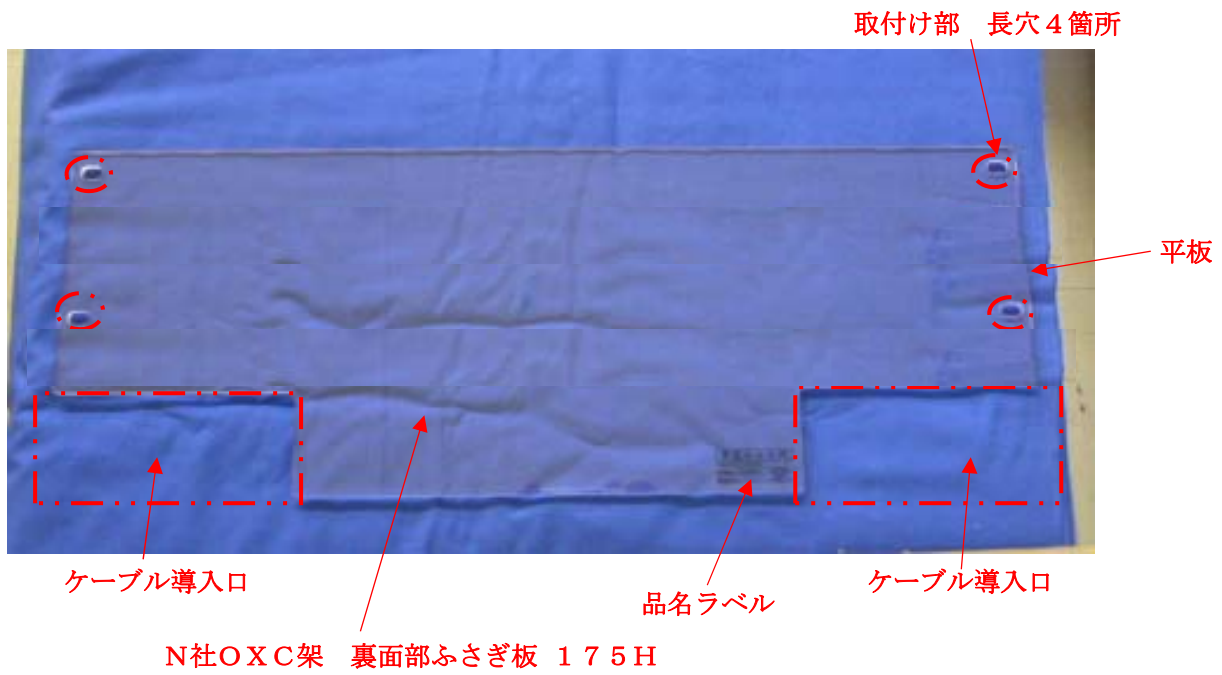


・裏面部ふさぎ板 325H



- 付属品：すり割り付ローレットつまみ (M6) 各4個使い
：ネジ用抜け止めワッシャー (M6) 各4個使い

すり割り付ローレットつまみ (M6)

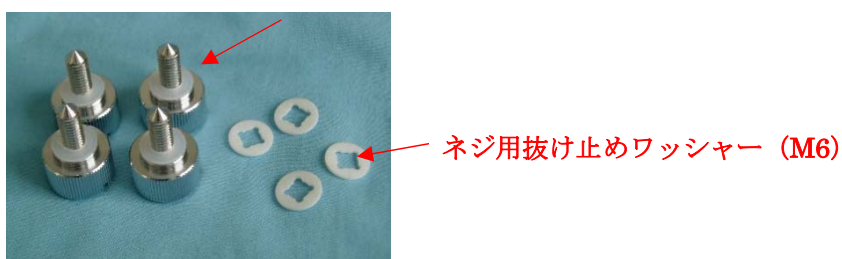

5-1. 取付け手順



図 1



図 2



図 3

1. 各裏面部ふさぎ板の長穴に表面から、すり割り付ローレットつまみを挿入します。(図 1)
***裏面部ふさぎ板の表・裏に注意し挿入して下さい。(品名ラベル側が表側となります)**
2. 裏面よりネジ用抜け止めワッシャーをセットします。(図 2)
3. ネジ用抜け止めワッシャーを裏面部ふさぎ板の根本まで圧入します。(図 3)
***ネジ用抜け止めワッシャーの浮きが無いよう、根本まで圧入してください。**
4. 上記方法で長穴 4 箇所すり割り付ローレットつまみ、ネジ用抜け止めワッシャーを組み込んで下さい。

5-2. 取付け手順 (ネジ用抜け止めワッシャーが圧入しづらい場合)




ネジ用抜け止めワッシャーが圧入しづらい場合、上図のように製品裏面の長穴にセットし表面からすり割り付ローレットつまみを回し、奥まで組み込んで下さい。

6. すり割り付ローレットつまみ取付け状態

・裏面部ふさぎ板 7 5 H (L 型 4 0)


すり割り付ローレットつまみ取付け部 4 箇所

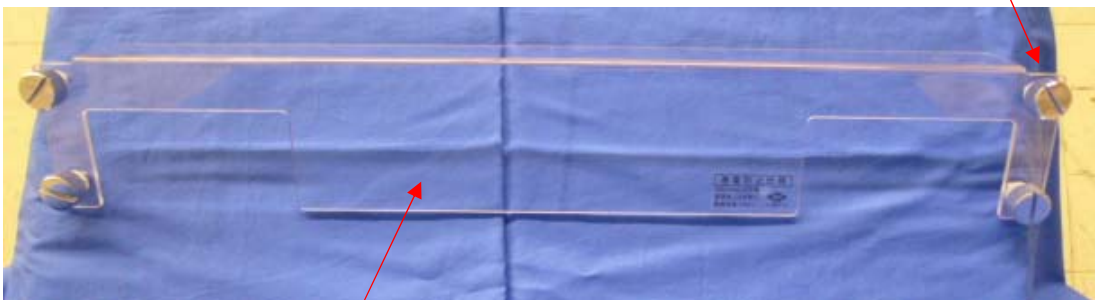

N社OXC架 裏面部ふさぎ板 7 5 H (L 型 4 0)

・裏面部ふさぎ板75H (L型80)

すり割り付ローレットつまみ取付け部 4箇所

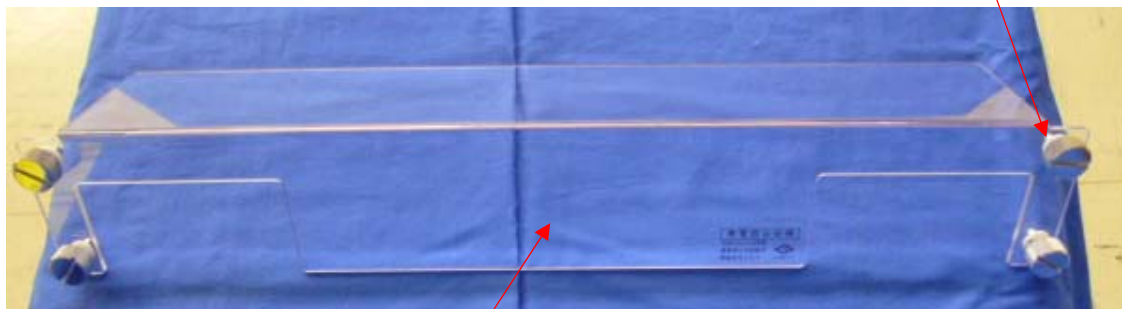

N社OXC架 裏面部ふさぎ板75H (L型80)

・裏面部ふさぎ板175H

すり割り付ローレットつまみ取付け部 4箇所



N社OXC架 裏面部ふさぎ板175H

・裏面部ふさぎ板325H

すり割り付ローレットつまみ取付け部 4箇所



N社OXC架 裏面部ふさぎ板325H

上記のように各裏面部ふさぎ板の長穴にすり割り付ローレットつまみ、ネジ用抜け止めワッシャーを4箇所取付け後、適用架に合わせ取り付けを行って下さい。

7. 注意点

各ふさぎ板に強い衝撃を与えないで下さい。曲げ部やコーナー箇所が折れたり、欠けてしまう可能性があります。

8. お問い合わせ先

本品のお問い合わせにつきましては、弊社 営業グループまでご連絡下さい。

〒108-0074 東京都港区高輪 3-8-14

東京通信機工業株式会社 営業グループ

TEL:03-3447-2421 FAX:03-3447-0426

URL:<http://www.totsuki.co.jp> E-mail:sales@totsuki.co.jp